ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC-U, DN250

V KOMUNIKACI VE VOLNÉM TERÉNU

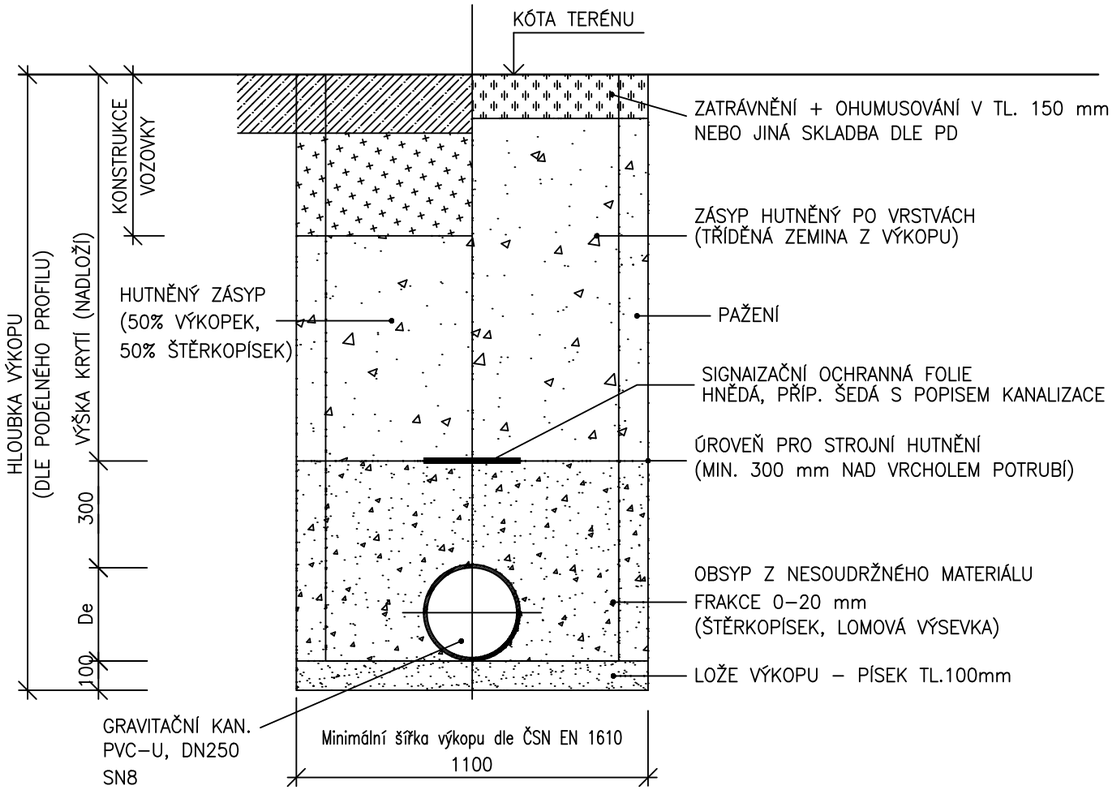

ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100-RC, d50

V KOMUNIKACI VE VOLNÉM TERÉNU

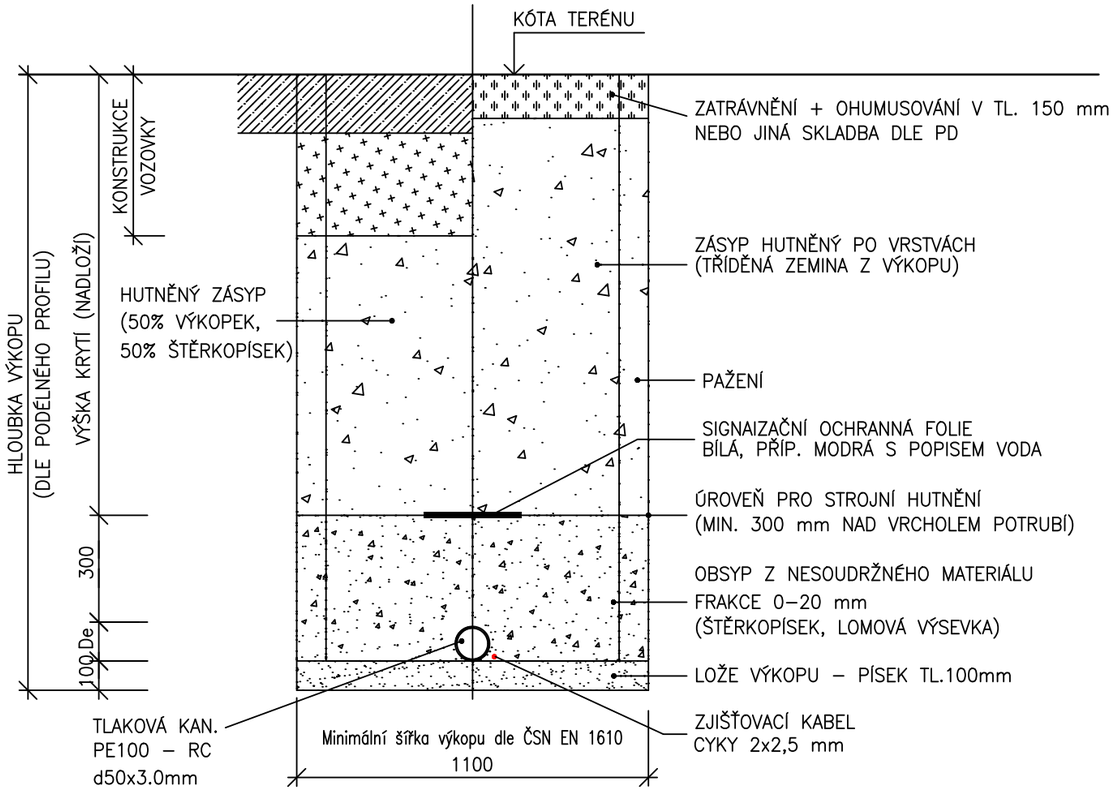

POZNÁMKA

- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
- PŘI HLOUBKÁCH VÝKOPU VĚTŠÍCH NEŽ 1,2 m BUDE POUŽIT VHODNÝ TYP PAŽENÍ NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY,ŠÍŘKA DNA VÝKOPU BUDE ZVĚTŠENA O 0,1 M NA OBĚ STRANY
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBSYP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTYČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, JEJICH ZÁKRES V SITUACI JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ VEDENÍ

REVIZE	označení: -	poznámka: -	
navrhl:	ING. MARTIN ONDRÁČEK	odp.proj.:	ING. MARTIN ONDRÁČEK
kraj:	KARLOVARSKÝ	stavební úřad:	CHEB
obec:	AŠ - HORNÍ PASEKY	stupeň:	DSJ
datum:	02.2024	zakázka číslo:	230602
investor:	MĚSTO AŠ, KAMENNÁ 52, 352 01 AŠ		
místo stavby:	K.Ú. HORNÍ PASEKY		

ENGINEERING s.r.o.
Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary
Tel.: 353 447 911, info@kveng.cz
www.kveng.cz

Název projektu:

AŠ - HORNÍ PASEKY

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

SO(PS):	SO 01 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
část:	D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
příloha:	VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ
číslo přílohy:	D.1.8
formát:	2 A4
měřítko:	1:10

Výkres je duševním majetkem firmy KV engineering spol. s r.o., nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez písemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o.