


ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC-U, DN300

V KOMUNIKACI


VE VOLNÉM TERÉNU

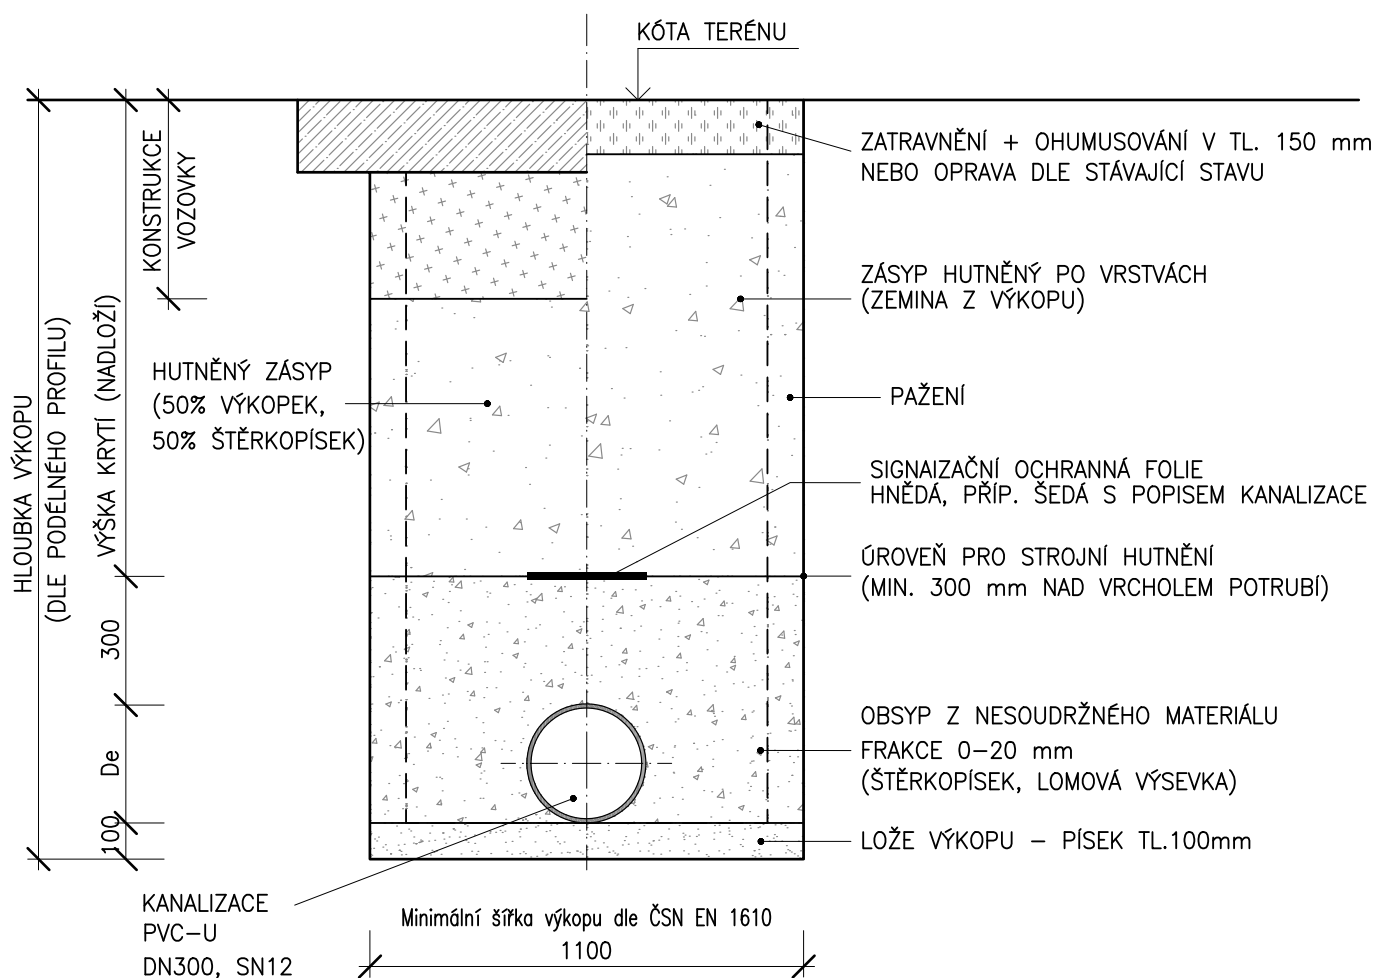

POZNÁMKA

- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
- PŘI HLOUBKÁCH VÝKOPU VĚTŠÍCH NEŽ 1,2 m BUDE POUŽIT VHDNÝ TYP PAŽENÍ NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMINKY, ŠÍŘKA DNA VÝKOPU BUDE ZVĚTŠENA O 0,1 M NA OBĚ STRANY
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBSYP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, JEJICH ZÁKRES V SITUACI JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ VEDENÍ

REVIZE	označení: R01_2025-05-30	poznámka: ZMĚNA MÍSTA VYÚSTĚNÍ NAVRŽENÉ KANALIZACE
navrhl:	ING. MARTIN ONDRÁČEK	odp.proj.: ING. MARTIN ONDRÁČEK
kraj:	KARLOVARSKÝ	stavební úřad: CHEB
obec:	AŠ - HORNÍ PASEKY	stupeň: DSJ
datum:	02.2025	zakázka číslo: 241004
investor:	MĚSTO AŠ, KAMENNÁ 52, 352 01 AŠ	
místo stavby:	K.Ú. HORNÍ PASEKY	
<p>Název projektu:</p> <p>AŠ - HORNÍ PASEKY</p> <p>ODTOK Z ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD</p>		
SO(PS):	SO 01 - ODTOK Z ČOV	
část:	D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
příloha:	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ	číslo přílohy: D.1.6
<p>Výkres je duševním majetkem firmy KV engineering spol. s r.o., nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez písemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o.</p>		
formát:	A4	měřítko: -



ENGINEERING s.r.o.

ZÁVODU MÍRU 584/7, 360 17 KARLOVY VARY
Tel.: 353 447 911, Fax: 353 447 929
www.kveng.cz, info@kveng.cz